


Primljeno:	01.08.2012		
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
0909	- 896/31	-10	



JP VODOVOD I KANALIZACIJA TIVAT

II Dalmatinske A8, 85320 Tivat, tel.: +382 32 671 788
Fax: +382 32 671 790, e-mail: vik-tivat@t-com.me www.viktivat.me
PIB: 02295407 PDV 91/31-00282-0 ŽIRO RAČ.: Atlas Mont: 505-1433-40
CKB: 510-4063-73 Hipotekarna Banka: 520-62730-65 Prva Banka 535-10055-81

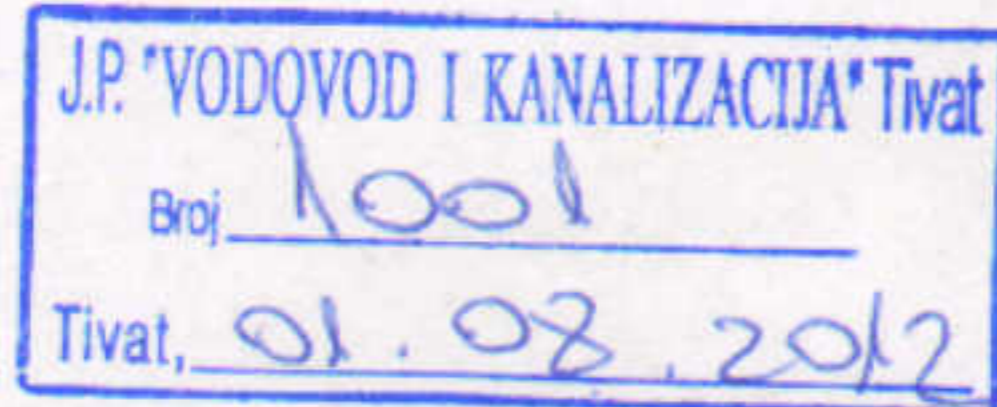

Opština Tivat
Sekretarijat za uređenje
prostora i zaštitu
životne sredine

Predmet: Mišljenje-Nacrt DUP-a „ Mrčevac“

Shodno Vašem dopisu broj 0909-896/24-10 od 16.07.2012 J.P ViK Tivat daje slijedeće:

MIŠLJENJE

J.P ViK Tivat daje slijedeće primjedbe na Nacrt DUP-a“ Mrčevac“:

- Ne postoji u opisu postojećeg stanja rezervoar Mrčevac
- Od izvorišta Topliš položena su 2 cjevovoda koja su azbest cementa, a ne od PVC-a
- Izvorište “Topliš” ne zaslanjuje radi nekontrolisanog pumpanja
- AC cjevovod sa “Topliša” do “Solila” nije isključen radi havarije, on je i dalje u funkciji samo što kroz njega protiče voda iz Regionalnog vodovoda
- Postojeći kapacitet CS Gradiošnica ,potisnog cjevovoda od CS do Glavnog kolektora, kao i sami Glavni kolektor nisu u mogućnosti da prime planirane količine otpadnih voda iz DUP-a Mrčevac.
- Trase pojedinih sekundarnih kanala za otpadne vode se teško mogu izvesti kao što je to planirano DUP-om radi konfiguracije terena.

Tivat, 27.03.2012 god

DIREKTOR
Lukić Čedomir, dipl.ing

