

Crna Gora  
OPŠTINA TIVAT

Primljeno:	07-05-2012.		
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
0909-	798/37-11		R

Opština Tivat  
N/r Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu  
Adresa: životne sredine  
Gospođa Tatjana Jelić

J.P. Regionalni Vodovod  
Crnogorsko Primorje  
Crna Gora, 85310 Budva  
Trg Sunca bb  
Website: [www.pewmc.com](http://www.pewmc.com)  
E-mail: [monteaqua@cg.yu](mailto:monteaqua@cg.yu)

Tel. No. + 382 (0) 33 451 921, 451 460

Telefax + 382 (0) 33 451 937

Naš znak. 427/9

Datum: 26.04.12.

Predmet: Mišljenje na Nacrt DUP "Seljanovo"

Poštovana Gospođo Jelić,

U okviru našeg projekta, za Opština Tivat, planirani su i izgrađeni sljedeći distribucioni priključci: Radovići sa pripadajućim distribucionim rezervoarom, Gradiošnica sa pripadajućim rezervoarom (koji treba da se izgradi), Mažina i Tivat grad koji se snabdjevaju iz prekidne komore (PK) Tivat. Za Tivatsku Opština će se iz Regionalnog vodovodnog sistema u I fazi isporučivati 173 l/s, odnosno u II fazi 200 l/s.

Pored ograničenja količine vode isporučene iz našeg sistema preko distibucionih odvojaka, postoji još i ograničenje da se snabdjevanje lokalnog područja vrši preko distribucionog rezervoara, kako se hidraulički poremećaji sa lokalne mreže ne bi prenosili na Regionalni vodovoni sistem.

Uvidom u Prostorni urbanistički plan (PUP) Tivat, utvrđeno je da je navedeno da se područje Tivat Centar snabdijeva iz PK Tivat odnosno rezervoara Mažina i Podkuk i dalje iz rezervoara Lastva . PUP-om je predviđeno da se donja zona do 45 mm snabdijeva iz rezervoara Podkuk, a gornja zona će se snabdijevati iz novog rezervoara Tivat 2. Rezervoar Tivat 2 će služiti za prijem vode iz Regionalnog vodovoda iz kojeg će se voda voditi i do rezervora Podkuk odnosno rezervora Lastva.

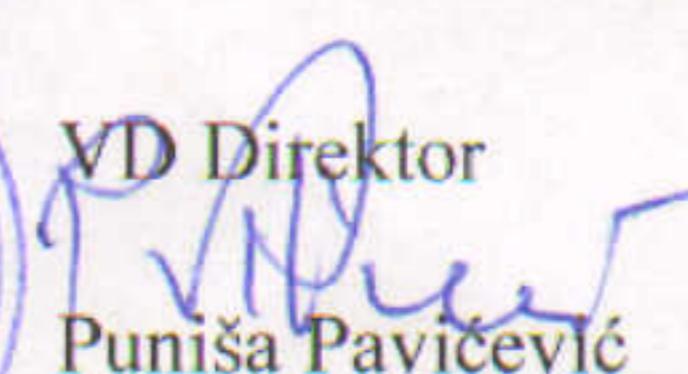
Uvidom u dostavljenu nam dokumentaciju Detaljni urbanistički projekat (DUP) "Seljanovo" utvrđeno je:

1. - U poglavlju Plan / Vodovod (str 70 - 71) navedeno je da će se predmetno područje snabdjevati sa rezervoara Podkuk (koji inače dobija vodu preko distribucionog odvojaka za Grad Tivat iz PK Tivat )

2. - Za navedeni maksimalni dnevni proticaj od cca 20 l/s se smatra da se uklapa u količine vode koje se isporučuju Opštini Tivat iz Regionalnog vodovodnog sistema i da ne narušava ukupni bilans.

Na osnovu navedenog daje se saglasnost na Plansku dokumentaciju DUP "Seljanovo".

S poštovanjem

Regionalni vodovod Crnogorsko Primorje  
BUDVA  
VD Direktor  
  
Puniša Pavićević